


UWAGI:

1. Wymiarowanie w cm.
2. Kregi wysokości 50 cm można zastąpić kręgami o wysokości 60 cm.
3. Obciążenie normowe podłoga wynosi $q=1,2 \text{ daN/cm}^2$
4. Kregi żelbetonowe łączone na uszczelki gumowe

C – C

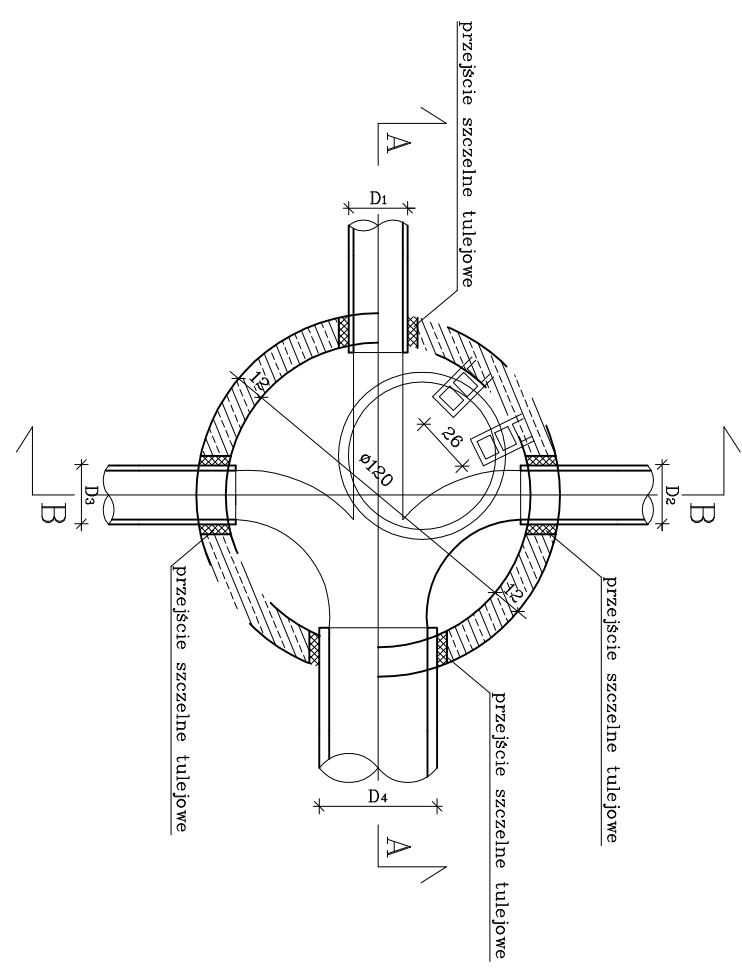

INWESTYCJA: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo - Sierpin - Przemak - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie o dt. 8,0 km"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA DROMACC Maciej Białoszewski ul. Goworowska 31A/5 07-410 Ostrołęka NIP: 758-210-07-65 REGON: 146110936 tel. +48 696 013 771 fax. (61) 843 42 17

INWESTOR: Starosta Powiatu Ełckiego ul. Saperów 14A, 82-300 Ełbg ZAMAWIAJACY: Zarząd Drog Powiatowych w Ełbgu z/s w Pasłęku ul. Dworcowa 6 14-400 Pasiek

PROJEKTANTY SIECI SANITARNYCH:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
	inż. Grzegorz Górczyński	MAZ/0195/PWOS/06	

RYSUNEK: 3
Schemat studni kanalizacyjnej Ø1200mm

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
08.2017	b/s	PW	G